

## Tammsaare pargis avaliku ürituse korraldamise tingimused

### 1. Üldtingimused

1.1 Tammsaare pargis on lubatud avalikke üritusi korraldada Uue Turu platsil.

1.2 Tammsaare pargis on avalike ürituste korraldamise raames keelatud:

1.2.1 teha tuld ning kasutada grilli- ja gaasiseadmeid;

1.2.2 kõndida murul ja kahjustada taimealasid;

1.2.3 märgistada (nt värvi, markeri või kriidiga) ja kahjustada sillutist, monumente ja pargiinventari.

1.3 Tammsaare pargis ei ole lubatud korraldada avalikke üritusi, mis sinna olemuselt ja sisult ei sobi, eelkõige:

1.3.1 meelevaldusi, pikette, kampaaniaid ja rongkäike, mis ei ole käsitletavad avaliku koosolekuna korrakaitseaduse § 58 lõike 2 mõistes;

1.3.2 spordiüritusi, sh orienteerumist.

1.4 Ürituse korraldaja peab teavitama kõiki ürituse korraldamisega seotud isikuid ja sõidukijuhte käesolevatest tingimustest ning jälgima nende täitmist.

1.5 Ürituse korraldaja peab vältima sillutise kahjustamist:

1.5.1 vajaduse korral tuleb sillutisel kasutada katte- või kaitsematerjale (nt veekindlat vineeri töötavate seadmete, tõstukikäppade ja inventari all);

1.5.2 tuleb vältida sillutise määrdumist: sillutisele tilkunud õli, kütus ja määrdeaine tuleb eemaldada kohe, sillutist ei ole lubatud märgistada nt värvide, markerite või kriididega ning tuleb vältida kleeplindi- ja rehvi jälgi (manööverdada ettevaatlikult: võimaluse korral liikuda ainult edasi-tagasi ning vältida kohapeal manööverdumist, järsku kiirendamist ja pidurdamist);

1.5.3 graniitkattesse ja vuugivahedesse ei ole lubatud puurida auke ega kinnitada ankruid või muid esemeid;

1.5.4 graniitkattel on lubatud kasutada ainult kaanega anumad õueküünlaid 1 m kaugusel taimestatud aladest ja üksikpuudest.

1.6 Inventari (kiosk, telk, müügipunkt, lava jm) võib sillutisele paigutada kooskõlastatud asendiplaani kohaselt ning vajaduse korral kinnitada raskuste abil. Inventari ei ole lubatud paigutada monumentide ja skulptuuride ette ega murualale.

1.7 Heakorra tagamiseks:

1.7.1 peab ürituse korraldaja tegema koostööd parki hooldava asutusega Kadrioru Park (edaspidi *pargi* haldaja), kes territooriumi hooldab;

1.7.2 peab ürituse korraldaja paigaldama kasutatavale alale lisaprügikastid, mida on mugav kasutada (prügi peab olema võimalik ära visata prügikasti kaant tõstmata);

1.7.3 peab ürituse korraldaja selleks ettenähtud alal tagama vajaliku hulga tualettide olemasolu, lähtudes eeldatavast osalejate arvust;

1.7.4 peab ürituse korraldaja ürituse ettevalmistamisel ja selle ajal kasutatavalt alalt koristama lahtise prahi ning tagama ala koristamise kohe pärast ürituse toimumist. Platsile sattunud toiduained ja vedelikud (karastusjoogid jms) tuleb koristada survepesuga;

1.7.5 annab ürituse korraldaja pärast üritust puhastatud ala pargi haldaja esindajale üle. Selle kohta vormistatakse üleandmisakt, milles fikseeritakse ürituse käigus tekkinud rajatise-, muru- või taimeistikukahjustused;

1.7.6 tellib ürituse korraldaja kahjustuste kõrvaldamiseks vajalikud tööd (nt rikutud väikevormide ja haljastuse parandamine või asendamine, rikutud muru taastamine) pargi haldajalt ja tasub nende eest pargi haldaja hinnakirja alusel.

1.8 Ürituse ettevalmistamisel ja ürituse ajal tuleb käiguteedele jätta vähemalt 1,2 m laiune läbipääs, muu hulgas tuleb jalakäijatele jätta läbipääs kõigil Uue Turu platsi külgedel.

1.9 Uue Turu platsile on lubatud sõita kuni 9-tonnise täismassiga sõidukil inventari või kauba mahalaadimiseks ja erisõidukil, kui see on tööks hädavajalik. Uue Turu platsile on lubatud sõita ainult Pärnu maanteelt.

1.10 Uue Turu platsil ei ole lubatud sõidukeid parkida.

1.11 Elektriakaableid ja -ühendusi tuleb kaitsta mehaaniliste vigastuste eest kaablikattega. Elektriakaableid on keelatud paigutada vee äravoolurenni.

1.12 Ürituseks vajaliku elektrienergia tarbimine tuleb kooskõlastada pargi haldaja esindajaga tel 601 4548.

## 2. Eesti Draamateatri tingimused

2.1 Helivõimendusega üritust ei ole lubatud korraldada ühelgi nädalapäeval kl 12–14 ja kl 19–23, mil Eesti Draamateatris on etendused (mängukava info leitav veebilehelt [www.draamateater.ee](http://www.draamateater.ee)).

2.2 Ürituse ajal ei tohi kõlarid olla suunatud Eesti Draamateatri hoone poole.

2.3 Ürituse ettevalmistus ja toimumine ei tohi takistada sissepääsu Eesti Draamateatri parklasse Pärnu maantee poolt.

## 3. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuameti tingimused

3.1 Ürituse korraldajal tuleb tagada ürituse ajal vajalik meditsiiniline julgestus.

## 4. Põhja-Eesti Päästkeskuse tingimused

4.1 Ürituse korraldajal tuleb ürituse alguseks täita järgmised nõuded:

4.1.1 paigaldada nõuetekohane turvavalgustus telkidesse, mille pindala on üle 60 m<sup>2</sup>;

4.1.2 varustada telgid esmaste tulekustutusvahenditega kogunemishoonele ette nähtud nõuete kohaselt. Kogunemistelgi materjaliklass peab olema vähemalt D-s2,d2;

4.1.3 paigaldada kioskitesse või samalaadsetesse müügikohtadesse või teenuse osutamiseks ette nähtud ehitisse üks 6 kg tulekustutusaine massiga tulekustuti;

4.1.4 tagada ürituse toimumise alal tuletõrjemasinate ja -seadmete vaba juurdepääs tuletõrjehüdrantidele, veevõtukohtadele, hoonetele ja rajatistele;

4.1.5 tagada võimalus evakueerida inimesed kiiresti kõikidest hoonetest ja telkidest;

4.1.6 tagada inimeste kiire ja ohutu evakueerimine ajutiselt paigaldatud terrassidelt võimaliku tulekahju või muu õnnetuse korral;

4.1.7 hoida kõigi hoonete väljapääsud vabad kõrvalistest esemetest, seadmetest ja muust sellisest;

4.1.8 kaitsta maapinnale paigaldatavad ajutised elektriakaablid mehaaniliste vigastuste eest;

4.1.9 tagada kioskite, telkide, müügipunktide ja atraktsioonide paigutus linnavalitsusega kooskõlastatud plaani kohaselt;

4.1.10 tagada inimeste kiire teavitamine võimalikust ohust;

4.1.11 lähtuda põlevmaterjalide ladustamisel tuleohutuse seaduse §-s 19 kehtestatud nõuetest;

4.1.12 varustada tulekustutusvaibaga müügipunktid, kus kasutatakse toidu valmistamisel rasvaineid;

4.1.13 tagada kogu ajutise elektrisüsteemi nõuetekohasus ja ohutus;

4.1.14 tagada seadmete vastavus valmistaja tehnilise dokumentatsiooni nõuetele, sh nõuetekohane hooldus;

4.1.15 tagada, et kasutatav inventar on paigaldatud tootja juhiste kohaselt.

## 5. Politsei- ja Piirivalveameti Põhja prefektuuri tingimused

5.1 Ürituse korraldajal tuleb:

5.1.1 tagada osalejate ja pealtvaatajate turvalisus ning liiklusseaduse järgimine;

5.1.2 tagada koos turvaettevõttega, et alaealised ei tarvitaks üritusel alkoholi;


5.1.3 tagada koos turvaettevõttega, et alkoholi müüdaks ja tarvitataks ainult 18-aastastele ja vanematele mõeldud alal (nn 18+ alal);

5.1.4 tagada, et üritusel korda tagav turvaettevõtja täidaks kooskõlastuse menetlemisel määratud tingimusi;

5.1.5 esitada kaks päeva enne ürituse toimumist Põhja prefektuuri e-postile valveobjekti turvatöötajate nimekiri. Nimekirjas märkida turvatöötaja ees- ja perekonnanimi, isikukood, turvatöötaja kutsetunnistuse number, selle väljaandmise aeg ja väljastaja andmed ning turvaseaduse § 4 kohaselt osutatav turvateenuse liik. Isikute kohta, kelle emakeel ei ole eesti keel, märkida eesti keele kohustusliku kesktaseme kohta keeletunnistuse andmed;

5.1.6 esitada turvatöötajate koosseisu muutumisel Põhja prefektuuri e-postile kohe asendusisikute andmed.

### Tammsaare pargi joonis

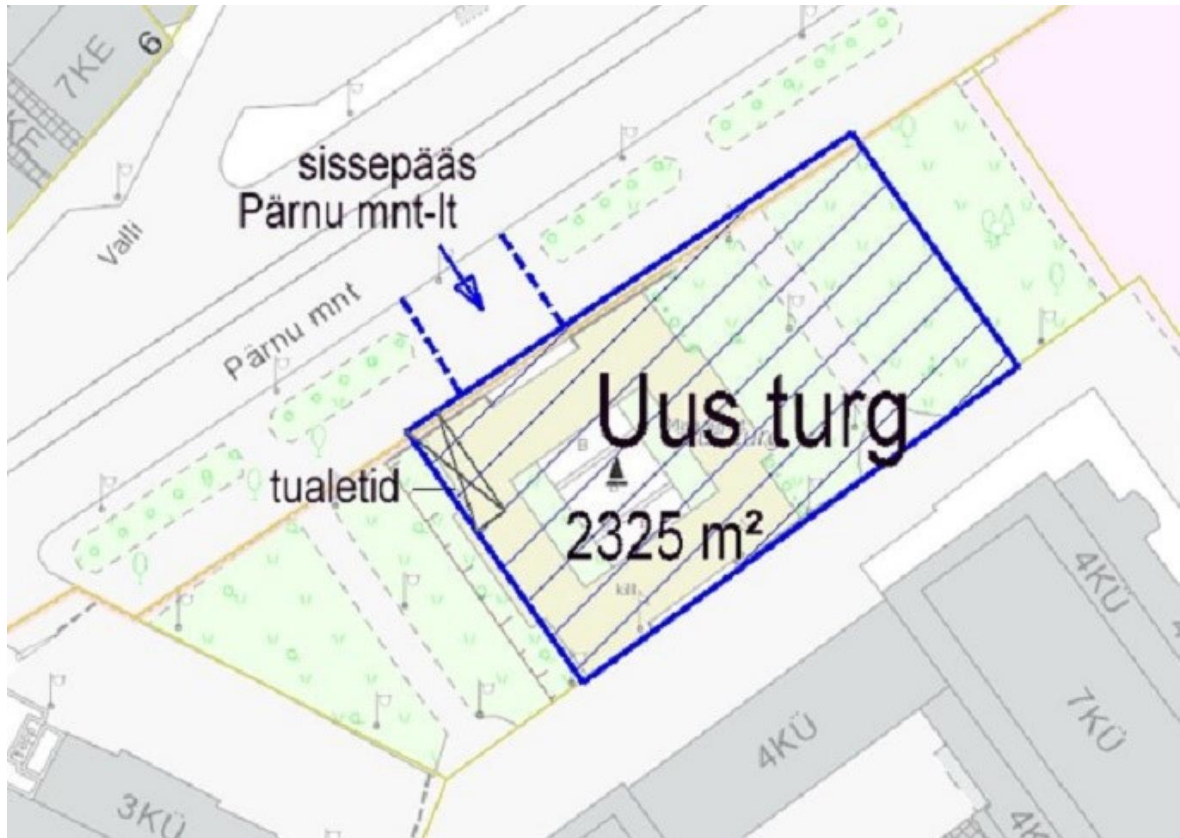

(allkirjastatud digitaalselt)  
Toomas Sepp  
Linnasekretär